



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



INFORME DE LOS 100 DIAS DE ACTIVIDADES DEL OROMAPAS DEL NAYAR

Desde que tomamos la responsabilidad de dirigir los destinos del Oromapas desde el 18 de septiembre a la fecha continuamos haciéndolo de la mejor manera, para lograr mejores resultados y con nuestra vocación de servir sé que lo lograremos.

Es por eso que durante este periodo se estuvo trabajando regularmente el servicio de agua potable.

- 1.- Se tuvo una visita de personal de CEA para realizar un informe y mandar personal a capacitar, a los operadores designados a la planta de tratamiento.
- 2.- se apoyó al C. Antonio Estrada García, vocal del consejo de agua de mesa del Nayar prestándole 2 llaves stsel.
- 3.- De igual forma se apoyó al C Guadalupe Melchor flores presidente del comité del agua potable de la comunidad de huertitas el Nayar con el préstamo de moto bomba.
- 4.- Así mismo se entregó 4 kg de hipoclorito de calcio al 65% y 1 analizador de cloro libre al C. Rafael Hernández presidente del comité del agua potable de la comunidad de santa teresa el Nayar.
- 5.- Se realizaron 7 reparaciones a la red principal que conduce el agua potable a al poblado de Jesús maría
- 6.- Se realizó limpieza en las tres estaciones, alrededor de los tanques de depósito de agua.
- 7.- La bomba de agua y generador eléctrico de la estación piedra de la iglesia trabajo 124 horas distribuyendo 1,900mts cúbicos de agua en 19 días. Cabe mencionar que la bomba de agua se encuentra en reparación en la ciudad de Tepic.
- 8.- La bomba de agua y generador eléctrico denominado el papalote trabajaron durante 21 días con un total de 105 horas distribuyendo 1,575mts cúbicos de agua para las colonias designadas.



H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



De igual forma se informa que la planta disel generadora el papalote, ubicada en la colonia mololoa, se encontró en malas condiciones reportando que el sábado 20 de septiembre del 2014 surgió una falla eléctrica por tal motivo fue necesario reportar a C.F.E. para la restauración de la energía eléctrica ya que por las lluvias se provocó un corto circuito. Cabe mencionar que aun esta la deuda \$1500.00 pesos

9- La bomba y generador eléctrico de la estación pozo profundo trabajo un total de 210 horas en 21 días distribuyendo 3,150mtr cúbicos de agua delos cuales se repartieron 750mts cúbicos de agua para el hospital, y 451.1mts cúbicos de agua para el llenado de tinacos particulares y pipas del ayuntamiento del Nayar.

10- Puedo decir que el principal problema que se encuentra es que no se abastece a todos los usuarios por lo que a mi manera de ver las cosas y para poder terminar con las necesidades de la población es necesario aplicar o realizar más pozos de filtración.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



- El día 23 de octubre del 2014 el ing. Marcos Covarrubias Rodríguez, auxiliar de operación de PTAR Amphibio. Realizo una visita al personal de oromapas para dar una capacitación sobre el funcionamiento de la planta tratadora.
- El día 27 de octubre del 2014 se tuvo la visita a oromapas del personal de servicios de salud de Nayarit, para capacitar al personal sobre el manejo de equipos determinadores de cloro residual y de cómo clorar las cajas de agua con hipoclorito de calcio.
- El 20 de noviembre del 2014 visita del ing. Rogelio Guevara Bustamante, al oromapas para hacer levantamiento del sistema de agua potable, y ver los detalles existentes y cuestiones que hay en el sistema.
- 21 de noviembre 2014 personal de la C.E.A así como personal de oromapas visitaron las comunidades de ixtalpa, saucito Peyotan, santabárbara, san isidro, huertitas, el mirador y arrollo de Santiago esto para instalar cloradores rústicos para que los habitantes de dichas comunidades cuenten con el servicio de cloración.
- 26 de noviembre del 2014 el ing. Juan Manuel Algarín Martínez de la secretaria de salud del estado, visito las oficinas de oromapas para verificar la cloración del agua.

De igual manera se informan las actividades realizadas en el área operativa.

- La bomba de la galería denominada “piedra de la iglesia” duro 20 días sin trabajar pues dicha bomba presento fayas por lo que fue necesaria su desinstalación el día 16 de octubre



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



para su reparación volviéndose a instalar el día 7 de noviembre.

▪ Se realizaron 16 reparaciones en fugas de agua en tuberías:

✓ 2 reparaciones en tubería de 4" en la colonia el rosario, y en la colonia centro en la línea del pozo profundo.

✓ 3 reparaciones en tubería de 3" en la colonia san miguel,

✓ 1 reparaciones en tubería de 3" en colonia virgen de Guadalupe.

✓ 3 reparaciones en tubería de 2" en colonia virgen de Guadalupe,

✓ 1 reparación en tubería de 2" en colonia nuevo rodeo.

✓ 2 reparaciones en tubería de 2" en la colonia Cecyten.

✓ 1 reparación en tubería de 2" en el barrio Santa cruz

▪ 6 reparaciones en fugas en mangueras: en la colonia san Antonio, en la colonia virgen de Guadalupe y en la colonia centro

▪ De igual manera se informa que se pusieron 3 tomas de agua pública en la colonia san Antonio así como 2 tomas de agua pública en la colonia el rosario. y 2 toma particular en la col. Virgen de Guadalupe, así como se realizó la cancelación de 1 toma doméstica.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



- Se apoyó a la UBR y a la cárcel municipal con la reinstalación de 2 tomas de agua.
- Se realizó en la colonia centro 1 conexión al drenaje.
- Se desinstalo la bomba de la galería “paso hondo” para mandarse reparar ala cd Tepic.
- Instalación de 2 llaves de paso en la línea el mirador, y en la línea san miguel.
- Se instaló una llave de paso de 2” en la línea el papalote para el barrio santa cruz.
- Se instaló una llave de paso de 2” en la línea de la red de agua potable de la localidad de santa rosa.
- Se realizó una represa en la galería el papalote con la parcha.

Se informan las horas y los litros de agua distribuidos en las diferentes estaciones:

- ✓ *Estación el papalote:* la bomba eléctrica trabajo 276 horas. Distribuyendo 4140 metros cúbicos de agua para las colonias correspondientes. La estación el papalote estuvo dándole agua al hospital trabajando 22 horas y dando 330 metros cúbicos.
- ✓ *Estación pozo profundo:* la bomba eléctrica trabajo 37 horas en el llenado de carros particulares repartiendo 555.84 metros cúbicos de agua. Así como en el llenado de la pipas se trabajó 19 horas y 45 min, para entregar 309.2 metros cúbicos de agua. Se repartió agua del pozo profundo a la colonia san Antonio de 1680 metros cúbicos litros de agua en 159 horas.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



Para el hospital se repartieron 1772 metros cúbicos de agua en 173 horas.

✓ *La estación el mirador:* se repartieron 960 metros cúbicos de agua para el barrio el mirador, trabajando la bomba 180 horas.

✓ *La estación piedra de la iglesia:* trabajo 172 horas repartiendo 3915 metros cúbicos de agua.

✓ *La estación barrio de Guadalupe:* empezó a elaborar como parte de oromapas el día 17 de noviembre del 2014 a la fecha. Trabajando 55 horas y repartiendo 1,080 metros cúbicos de agua para los habitantes del el barrio de Guadalupe.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL
OROMAPAS.






ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017

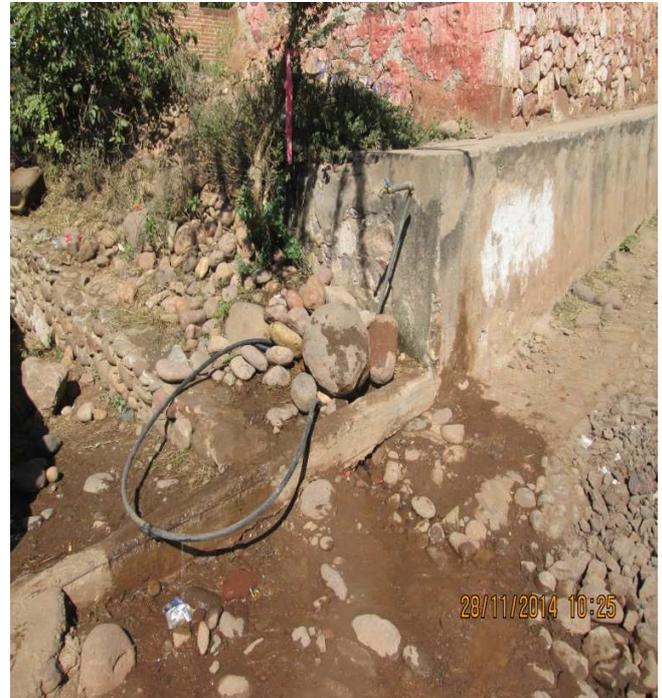



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR





H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017





H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

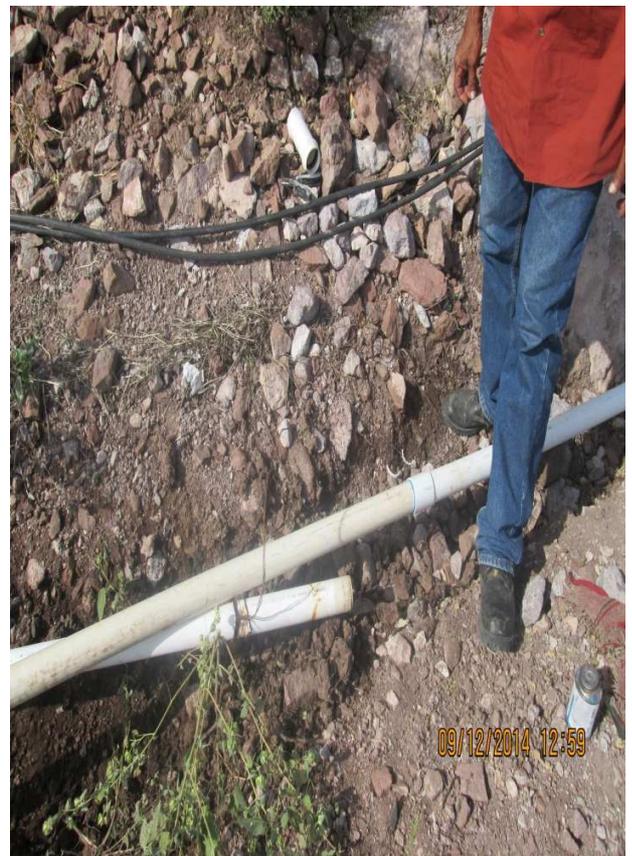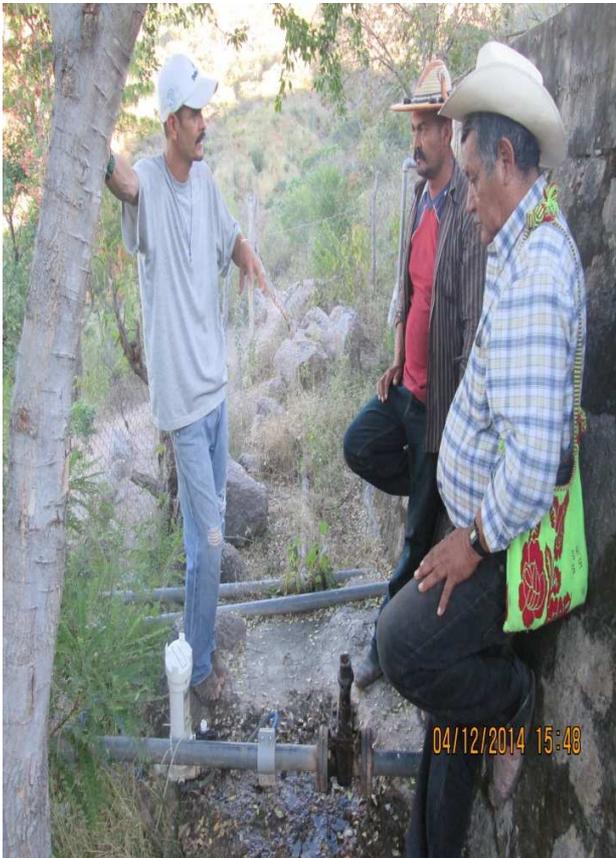



H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



CONTROL SEMANAL DEL SUBMINISTRÓ DE AGUA EN LAS COLONIAS DE JESUS MARIA

PIEDRA DE LA IGLESIA

LUNES	VIRGEN DE GUADALUPE
MIERCOLES	SANTA CRUZ
VIERNES	SAN MIGUEL (PART1) CABAÑAS Y CECYTEN
MARTES	SAN MIGUEL (PART 2)
JUEVES	SAN ANTONIO
SABADO	ROSARIO

EL PAPALOTE

LUNES	MOLOLOA
MIERCOLES	LAS 7 TOMAS
VIERNES	
MARTES	NUV.RODEO
JUEVES	CENTRO
SABADO	

POZO PROFUNDO

LUNES	HOSPITAL	MARTE	HOSPITAL
MIERCOLES	SAN ANTONIO	JUEVES	YENADO DE PARTICULARES
VIERNES			
SABADO			